



100% wykonane we Francji

Bariera iskrobezpieczna

Dopuszczalna gęstość cieczy
 Densités de fluides admissibles 0,80 do 1,10 g/cm³
 Allowed fluid densities

Zasilanie
 Caractéristiques électriques 24 VCA /VCC 10 mA mini -
 Electric characteristics 12 VCA /VCC 100 mA mini

Prąd maksymalny
 Pouvoir de coupure 10 (4) A
 Cut-out power

Ciśnienie maksymalne
 Pression de service admissible 4 bar
 Maximum pressure

Temperatura maksymalna
 Température maxi T6 : - 20°C - + 70°C
 Maximum temperature

Stopień ochrony
 Indice de protection IP 68
 Protection index

Obudowa
 Corps Polipropylen + HR HY
 Housing Copolymer polypropylene + HR HY
 Polipropileno + HR HY

Typ kabla
 Type de câble HR HY
 Type of cable

Waga pływaka bez kabla
 Poids flotteur sans câble 300 g
 Float weight without cable

PŁYWAKOWY SYGNALIZATOR POZIOMU CIECZY CERTYFIKOWANY ATEX
 Dla stref zagrożonych wybuchem Ex 0, 1, 2 (gaz) i 20, 21, 22 (pył)


Po osiągnięciu przez medium wysokiego poziomu, pływakowy sygnalizator przechyla się, zmieniając pozycję styku oraz zamykając lub otwierając obwód zasilania pompy lub inny.

RÉGULATEUR DE NIVEAU CERTIFIÉ ATEX
 Pour zones à risques explosifs classées 0,1,2 (Gaz) et 20,21,22 (Poussières)

Sous la poussée des liquides, le basculement du flotteur de niveau actionne un contact relié à une armoire de commande, fermant ou ouvrant le circuit d'alimentation de pompes ou de tous autres appareils d'asservissements .



LEVEL REGULATOR ATEX CERTIFIED
 For hazardous areas classified as 0,1,2 (Gas) and 20,21,22 (Dust)

Under the pressure of liquids, the tilting of the level float actuates a contact connected to a control cabinet, closing or opening the supply circuit of pumps or any other other control devices.

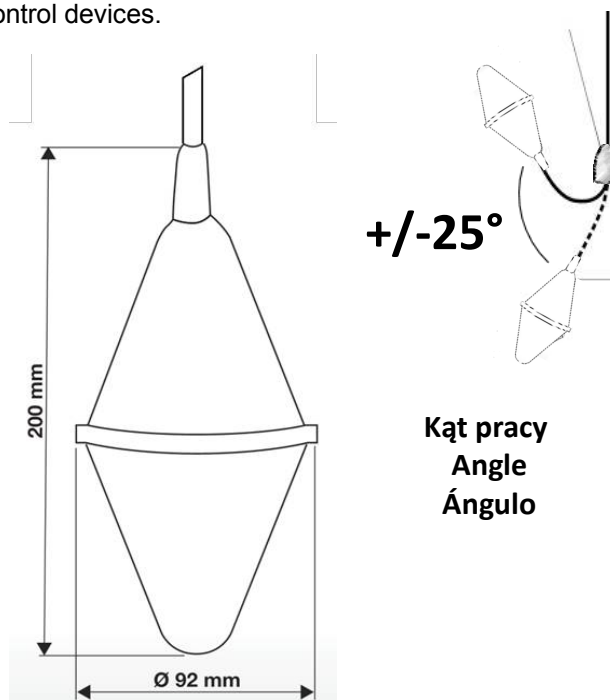

Wymiary - Dimension - Dimensión

OPRÓŻNIANIE - VIDANGE – EMPTYING

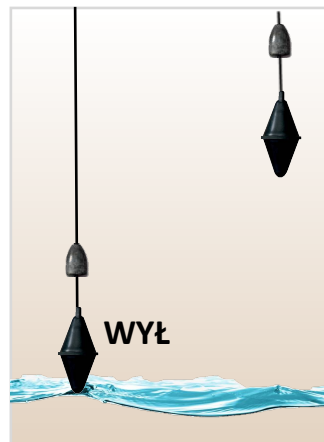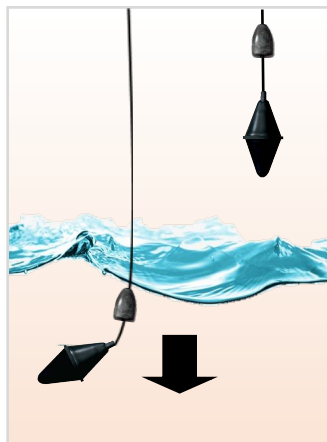

Poziom medium osiąga pływaka, przechylając go; do pompy zostaje wysłany sygnał, aby rozpocząć opróżnianie zbiornika

Pompa opróżnia zbiornik.

Po powrocie pływaka do pozycji pionowej, opróżnianie zostaje natychmiast zatrzymane

Podłączenie

Le liquide atteint le flotteur qui en basculant donne le signal à la pompe de démarrer pour la vidange

Le pompage permet de vider le liquide.

Le pompage s'interrompt dès que le régulateur bas revient en position verticale

Branchement




The liquid reaches the float which by tilting gives the signal to the pump to start for emptying

Pumping allows to empty the liquid

The pumping stops as soon as the low regulator returns to the vertical position

Connection

NAPEŁNIANIE - REMPLISSAGE – FILLING

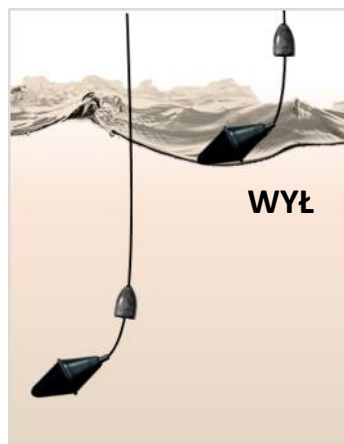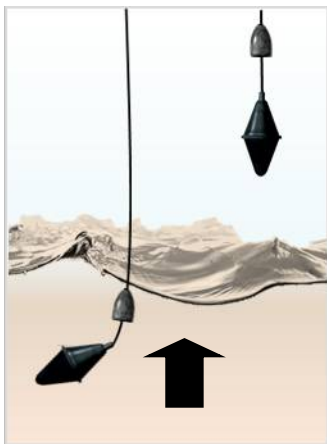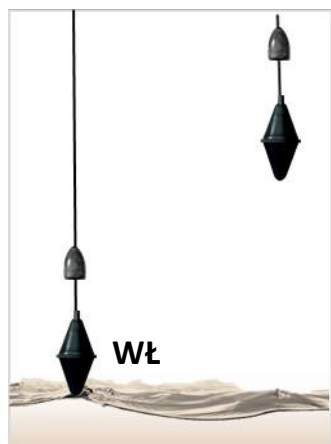

Napełnianie zostaje rozpoczęte natychmiast po powrocie pływaka do pozycji pionowej

Pompa napełnia zbiornik.

Napełnianie zostaje natychmiast zatrzymane po przechyleniu pływaka poziomo wysokiego

Podłączenie

Le remplissage commence dès que le régulateur bas revient en position verticale

La pompe permet de remplir la cuve.

Le remplissage s'interrompt dès que le régulateur haut bascule

Branchement

The filling starts as soon as the low regulator returns to the vertical position

The pump is used to fill the tank.

The filling stops as soon as the high level regulator switches

Connection